

Societatea pentru Servicii de Mentenanta a Retelei Electrice de Transport "Smart"- SA

Filiala a CNTEE Transelectrica SA

Bucuresti, B-dul. Gen. Gh. Magheru nr. 33, sector 1, Cod postal: RO-010325

Nr. de ordine in Registrul Comertului: J2001008613409; Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J2001008613409

CUI: 14232728, CIF: RO14232728, CS: 38.528.600 lei

Adresa de corespondenta: : Punct de lucru - Bucuresti, B-dul. Gheorghe Sincai nr. 3, et.1, sector 4, Cod Postal: RO-040311,
Tel.: + 40 21 305.44.02; Fax: + 40 21 305.44.70; www.smart-sa.ro, email: office@smart-sa.ro**Sucursala Craiova**

Dr.Dimitrie Gerota nr. 26; Cod postal: RO - 200326Nr. înmatriculare la Registrul Comertului: J16/814 /2001;

CUI: 14329012; CIF: RO 14232728Tel.: + 40 251.40.67.89; Fax: + 40 251.40.67.77; www.smartcv.ro

SERVICIUL COMERCIAL, ADMINSTRATIV SI ARHIVA

IN ATENTIA	OPERATORILOR ECONOMICI INTERESATI
Adresa	Societatea pentru Servicii de Mentenanta a Retelei Electrice de Transport "Smart"- SA SUCURSALA CRAIOVA
Telefon	0251/406.789
Fax	0251/406.777
E-mail	office@smartcv.ro
Nr. pagini	1+3

ANUNT DE INTENTIE PRIVIND ACHIZITIA DE PRODUSE

Societatea pentru Servicii de Mentenanta a Retelei Electrice de Transport "Smart"- SA – Sucursala Craiova , avand ca obiect de activitate mentenanta retelei electrice de transport, organizeaza consultarea pietei, in vederea pregatirii achizitiei de produse conform listei de mai jos:

NR	DENUMIRE ACHIZITIE	U/M	CANTITATE
1.	Trecere izolata tip OTF 1425-420-A E3 spec. (Specificatii tehnice conform Anexe)	buc	1


In acest context invitam operatorii economici interesati sa depuna oferte de pret in conformitate cu cele mentionate mai sus si cu urmatoarele conditii.

1. Criteriul de evaluare:-
2. Plata se va face cu OP la 30 de zile.
3. Limba de redectare: romana.
4. Sursa de finantare:C562
5. Valabilitate oferta: 60 zile.


Oferta se intocmeste intr-un singur exemplar si va fi transmisa prin e-mail la urmatoarea adresa:office@smartcv.ro pana la data de 22.05.2025, ora.15:00.

Pentru informatii suplimentare, va puteti adresa la :Serviciul Comercial, Administrativ si Arhiva, tel 0251.406.789, interior 123.

APROBAT
DIRECTOR SM CRAIOVA
MIHAI-DANIEL RADU



AVIZAT	AVIZAT	INTOCMIT
DIRECTOR ECONOMIC	DIRECTOR MENTENANTA	SCAA
CORINA SIMION	ADRIAN NITU	SEGARCEANU AURELIAN
<i>P. Buzatu, Melinda</i>	<i>Adrian Nitu</i>	<i>Segarceanu Aurelian</i>

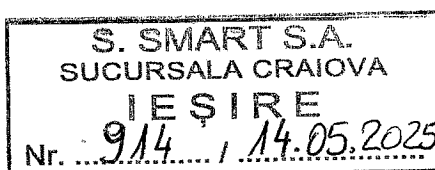

SUCURSALA CRAIOVA Tel.: + 40 251406789;

Fax: + 40 251406777;

email:office@smartcv.ro



Hochspannungsgeräte GmbH

Spec. No.:

674.3783.30311.03

Ersetzt f./Repl. for issue:

Ausgabed./Issue date:

14.07.09

Offer-No.:

Order-No.:


Int-No.:

Type:

OTF 1425-420-A E3 spez.

Page/of:

3/3

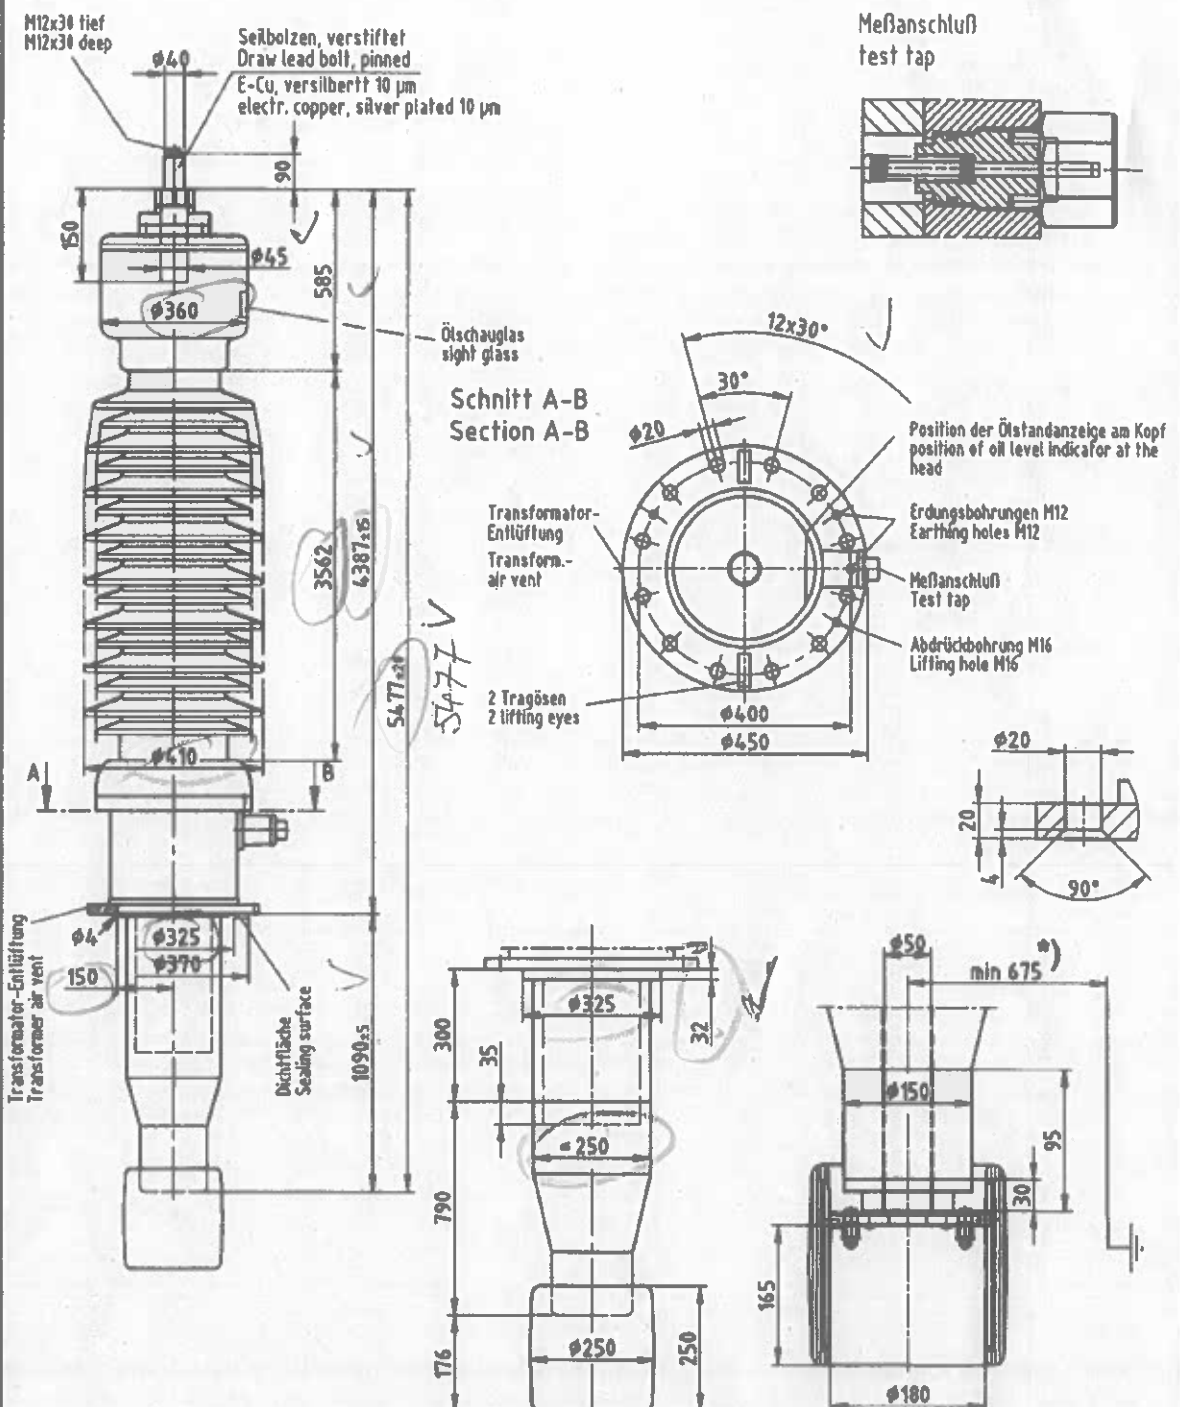

14.07.09
T/Ja

* Min. Abstand Dfgs.-Achse zur geerdeten Kessel-
Ölstrecke.
Geringerer Abstand durch Verwendung geeigneter Barriersysteme
möglich!

Min. distance bushing axis to grd. transformer wall without elec. barrier.
Shorter distance is permitted with use of suitable elec. barriers!



Hochspannungsgeräte GmbH

Spec. No.:

674.3783.30311.03Ersatz für/Replace for
issue:Ausgabedatum/Issue date:
14.07.09

Offer-No.:

Order-No.:

EG: 1,89	Int.-No.:	Ber.:	Type:
A: 0,822	413511-ZG	380/232	OTF 1425 - 420 - A E3 spez.
Ausführung/Execution: PERTINOL - Kondensatordurchführung Transformator - Freiluft PERTINOL - Condenser-Bushing Transformer - Outdoor			Blatt/von, Page /of.: 2/3

Konstruktionsmerkmale:	Design characteristics:
Isolierkörper: Ölprägniertes Papier mit konzentrischen Steuer- belägen zur Vergleichmäßigung des elektr. Längs- und Quersfeldes	Insulating body: oil impregnated paper with concentrically inserted layers for electr. radial and axial field grading
Gehäuse: zylindrischer, aus Elementen in Epoxidkitttechnik zusam- mengesetzter Porzellankörper; Wechselschirme; Flansch in Modulartechnik; Ölteil aus Gießharz mit metallischer Wandler- verlängerung; Ölfüllung; Dichtungen aus Silikonkautschuk.	Housing: cylindrical, porcelain body out of elements glued together in epoxy joint technique; alternating sheds; flange in modular technique; bottom part epoxy-resin casting; metallic part for C.T.; oil filling; gaskets silicon-rubber
Glasurfarbton: - Braun RAL 8015 bis 8017 - Hellgrau, No.70 Munsell notation 5.0 BG 7.0/0.4 ANSI-Standard Z55.1-1967	Colour of glaze: - brown RAL 8015 to 8017 - light grey, No.70 Munsell notation 5.0 BG 7.0/0.4 ANSI standard Z55.1-1967
Flansch: witterungsbeständige Aluminiumlegierung. Am Flansch: Meßanschluß, Erdungsbohrungen M12- und Abdrück- bohrungen M16, Trafoentlüftung, Tragösen	Flange: weather resistant aluminium alloy. At the flange: test tap, earthing holes M12 and lifting holes M16, transformer vent and lifting eyes
Meßanschluß: für C und tan δ -Messung; Schraubkappe zur Erdung und als Feuchtigkeitsschutz	Test tap: for capacitance and power factor measurement, screwed cap for earthing and moisture protection.
Prüfspannung: 2 kV, 50 Hz, 1 min.	Test voltage: 2 kV, 50 Hz, 1 min.
Stromwandlerverlängerung: auf der Transformatorseite 300 mm	C.T. accommodation length: at the transformer side 300 mm
Kopfmaterie: witterungsbeständige Aluminiumlegierung.	Head: weather resistant aluminium alloy.
Ölstandanzeiger: in Neigungsrichtung der Durchführung. - Schauglas	Oil level indicator: in direction of inclination - sight glass
Lösbarer Seilbolzen: E-Cu, nach dieser Spezifikation Blatt 2	Separable draw lead bolt: electrolytic copper, see this specification page 2
Einbaulage: 0° bis 30° geneigt aus der Senkrechten Kompensation der Ölfüllung durch Gaspolster im Dfsg.-Kopf.	Mounting position: 0° up to 30° from vertical. Compensation of oil volume change through gas cushions at the bushing-head
Schirmelektrode: auf der Transformatorseite	Screen electrode: at the transformer side
Transportverpackung: Holzverpackung, Hartschaumpolsterung	Transport packing: wooden case with hard-foam cushions

Technische Daten:	Technical data:
Höchste Spannung für Betriebsmittel: Um 50/60 Hz	Highest voltage for equipment: Um 50/60 Hz
Max. Betriebsspannung: Pol-Erde	Max. service voltage: line-ground
TE-Aussatzspannung:	Partial discharge extinction voltage:
TE-Intensität:	Partial discharge level:
Prüfspannung: 50Hz, 1min.	Test voltage: 50Hz, 1min
Schaltstoßspannung: 250/2500 μ s, naß	Switching surge test voltage: 250/2500 μ s, wet
Stoßspannung: 1.2/50 μ s Vollwelle.	Impulse test voltage: 1.2/50 μ s full wav
Typprüfpegel:	Type test levels:
Schaltstoßspannung: 250/2500 μ s, negativ, trocken	Switching surge test voltage: 250/2500 μ s, negative, dry
Stoßspannung: 1.2/50 μ s Vollwelle	Impulse test voltage: 1.2/50 μ s full wave
Stoßspannung: abgeschnittene Welle	Impulse test voltage: chopped wave
Nennstrom:	Rated current:
Max. Betriebsstrom: I _{max}	Max. service current: I _{max}
Leiterquerschnitt: bei I _{max}	Conductor cross section: at I _{max}
Nennkurzzeitstrom: 2s bei Leiterq. 450 mm ²	Rated short time current: 2s at c.c.s. 450 mm ²
Fadenmaß:	Flashover distance:
Kriechstrecke: min.	Creepage distance: min.
Abstand Dfsg.-Achse zu geerdeter Kesselwand, min.	Distance bushing axis to grd. transformer wall, min
Umgebungstemperatur:	Ambient temperature:
Trafoölmtemperatur: Höchstwert höchster Tagesmittelwert	Temperature of transf. oil: maximum maximum daily mean
Prüfbiegefest, 1 min bei RT am Anschlußbolzen, senkrecht zur Dfsg.-Achse:	Test bending load, 1 min at room temp., applied at right angle to bushing axis on the top terminal:
Masse, ca.:	Mass, approx.:

Bemerkungen: - Stück- und Typprüfung entsprechend Norm IEC 60137: 2003 - Verlustfaktor, $\tan \delta \leq 0,35\%$ bei Um/$\sqrt{3}$ und Temp. 20 °C - Ölfüllung: Shell DIALA GX-Öl nach Norm IEC 296, Cl. II - Leistungsschild in englischer Sprache	Remarks: - Type and Routine test according to Standard IEC 60137:2003 - Power factor, $\tan \delta \leq 0,35\%$ at Um/$\sqrt{3}$ and temperature 20 °C - Oil filling: Shell DIALA Oil GX acc. to Std. IEC 296, Class II. - Name plate in English language
--	---

Rev.:

B51 62 674; sheet 2/3

Trece taza R
demoniata
19.04.2025

